



检 测 报 告

Test Report

正本

苏方检（委）字第（2407006）号

委托单位：盐城市国投环境技术股份有限公司

项目名称：废水、噪声

检测类别：委托检测

报告日期：2024.07.02

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

- 一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。
- 三、报告内容涂改、增删均为无效；报告内容无审批签发人签章无效。
- 四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。
- 五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。
- 六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测 报 告

受检单位	名称	盐城市国投环境技术股份有限公司	联系人	夏万玲
	地址	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园纬三路南	联系方式	15061605420
样品类别	废水、噪声		采样人员	沈建林、张金城
采样日期	2024 年 06 月 14 日		分析日期	2024 年 06 月 14-17 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-7 页			
编制（陈荣荣）：<u>陈荣荣</u> 一审（吕欣）：<u>吕欣</u> 二审（梁洪莉）：<u>梁洪莉</u> 签发（郭莉莉）：<u>郭莉莉</u> 检测报告专用章 签发日期：<u>2024</u>年<u>7</u>月<u>2</u>日				

废水检测结果

检测点位		DW001			
样品编号		FS9401	FS9402	FS9403	FS9404
采样时间		2024.06.14 09: 55	2024.06.14 11: 55	2024.06.14 13: 55	2024.06.14 15: 55
样品状态		浅黄、微浊、弱臭、无油膜	浅黄、微浊、弱臭、无油膜	浅黄、微浊、弱臭、无油膜	浅黄、微浊、弱臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	7.4	7.4	7.2	7.2
化学需氧量	mg/L	252	264	270	266
悬浮物	mg/L	14	15	13	13
氨氮	mg/L	6.91	7.04	6.96	6.96
总氮	mg/L	15.8	16.3	15.8	16.1
总磷	mg/L	1.85	1.76	1.81	1.79
石油类	mg/L	0.07	0.08	0.10	0.10
全盐量	mg/L	4.69×10 ³	4.67×10 ³	4.69×10 ³	4.71×10 ³
以下空白					
备注	无				

废 水 检 测 结 果


检测点位		清下水排口 F1			
样品编号		FS5001	FS5002	FS5003	FS5004
采样时间		2024.06.14 10: 04	2024.06.14 12: 04	2024.06.14 14: 04	2024.06.14 16: 04
样品状态		浅黄、微浊、无臭、无油膜	浅黄、微浊、无臭、无油膜	浅黄、微浊、无臭、无油膜	浅黄、微浊、无臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	8.1	8.0	8.2	8.3
化学需氧量	mg/L	58	55	61	56
悬浮物	mg/L	8	7	7	8
以 下 空 白					
备注	无				

厂界噪声检测结果

所属功能区	/		测量仪器及 编号			AWA5688 型多功能声级计 fljc-184 AWA6022A 型 声校准器 fljc-306 DEM6 风向风速表 fljc-251		
检测日期	昼间 2024 年 06 月 14 日		测量时间			昼间 10 时 14 分至 11 时 14 分		
	夜间 2024 年 06 月 14 日					夜间 22 时 02 分至 23 时 05 分		
昼间声级计校准	测量前 93.8 dB (A)		天气			昼间 天气：晴 风速：2.2 m/s		
	测量后 93.8 dB (A)					夜间 天气：晴 风速：2.7 m/s		
夜间声级计校准	测量前 93.8 dB (A)		参考限值			昼间 / dB (A)		
	测量后 93.8 dB (A)					夜间 / dB (A)		
测点位置及编号	主要噪 声源	测点 距声 源距 离 (米)	等 效 声 级 dB (A)					
			昼间			夜间		
			检测时间	测量 值	参考 限值	检测时间	测量 值	参考 限值
厂界外 1 米 N1	/	/	10: 15-10: 25	52.4	/	22: 04-22: 14	50.1	/
厂界外 1 米 N2	/	/	10: 30-10: 40	47.0	/	22: 19-22: 29	44.7	/
厂界外 1 米 N3	/	/	10: 47-10: 57	45.8	/	22: 36-22: 46	44.3	/
厂界外 1 米 N4	/	/	11: 01-11: 11	55.0	/	22: 53-23: 03	54.7	/
以 下 空 白								
备注	无							

检测报告

测点示意图

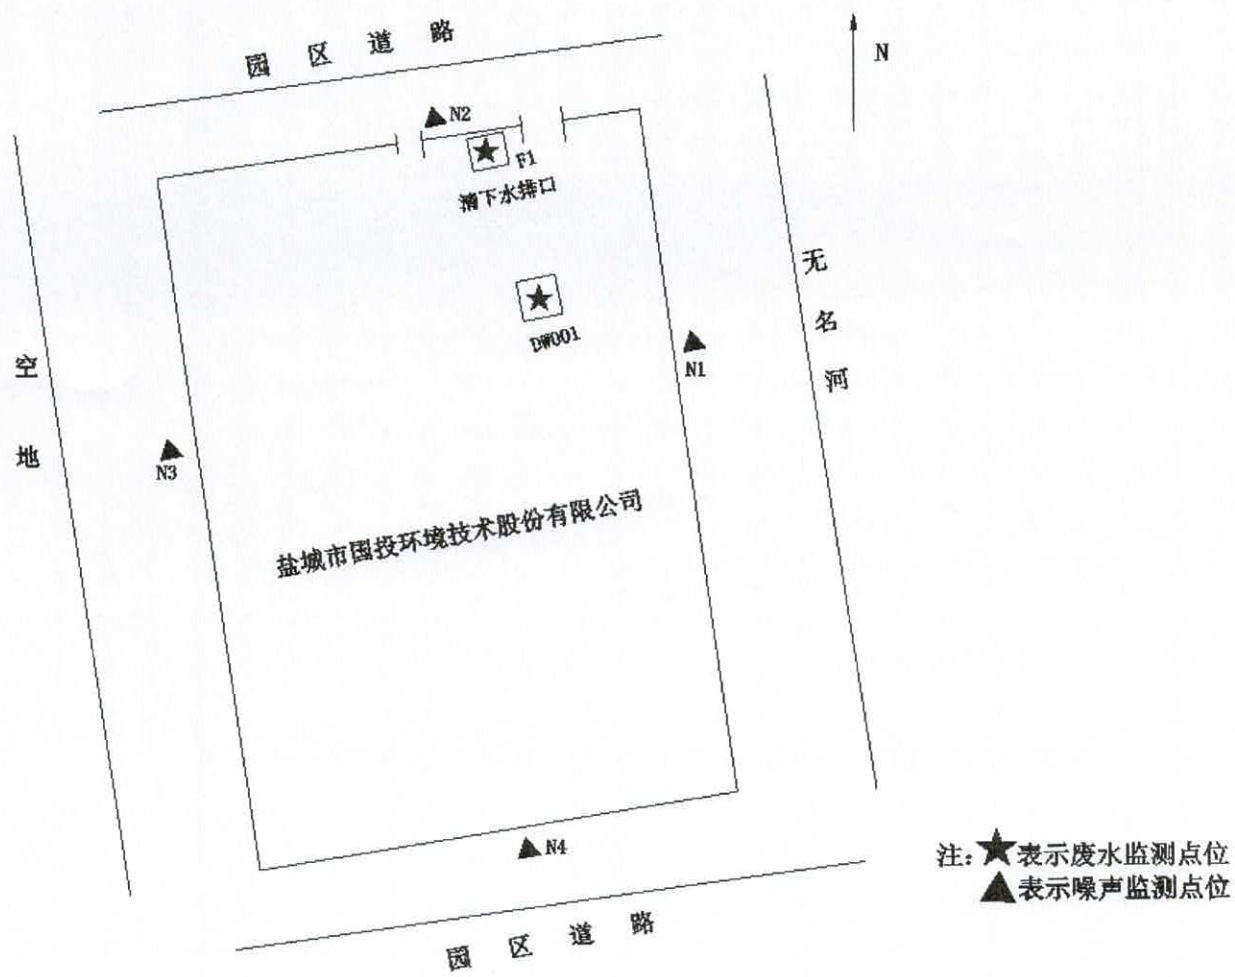

检测报告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	4mg/L
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
以 下 空 白			

检测报告

主要检测设备信息

[illegible]

附件 1: 质量控制结果统计表

*****报告结束*****

